


Val av riskbaserade parametrar för råvatten

Anvisning

Denna anvisning beskriver de centrala stegen vid val av riskbaserade parametrar för råvatten. **Vattentjänstverket** ansvarar för att, utifrån riskhanteringen i vattenproduktionskedjan, välja de parametrar som ska övervakas i råvatt-net. Vattentjänstverket ska dessutom se till att **resultaten från råvattenövervakningen** samt uppgifter om läge och egenskaper för de tillhörande råvattenintagen och observationsplatserna lämnas till miljöförvaltningens informationssystem.

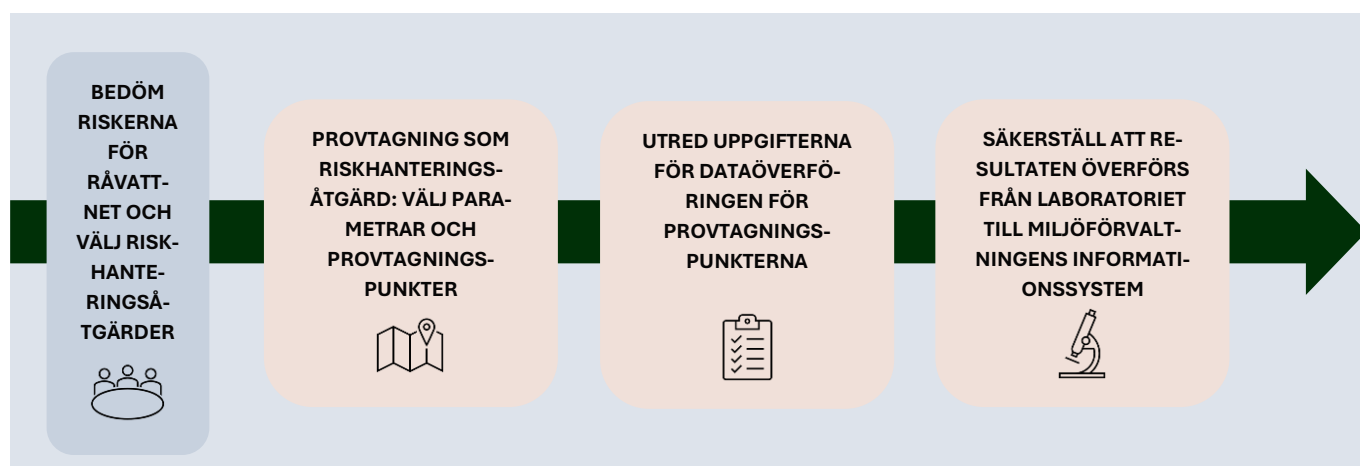

Figur 1: De centrala stegen vid val av riskbaserade parametrar för råvatten

1. Val av riskbaserade parametrar för råvatten

Valet av riskbaserade parametrar för råvatten grundar sig på en noggrant genomförd riskbedömning av råvattnet samt på de valda riskhanteringsåtgärderna. Om provtagning har valts som riskhanteringsåtgärd ska de nödvändiga parametrarna, provtagningspunkterna och provtagningsfrekvensen fastställas.

Det är bra att beakta att de riskbaserade parametrarna kan övervakas:

- inom vattentjänstverkets egenkontroll,
- inom myndighetstillsynen, eller
- inom en annan aktörs kontroll som grundar sig på tillstånd eller annan skyldighet.

Riskbaserade parametrar väljs inte om råvattnet inte är utsatt för några risker. Detta ska tydligt dokumenteras i riskhanteringsplanen.

2. Riskbaserade parametrar för råvatten i provtagningsplanen

När övervakning av en viss parameter genom provtagning har valts som riskhanteringsåtgärd ska parametern ingå i provtagningsplanen. Av planen ska det tydligt framgå vilka parametrar som är riskbaserade. Detta kan till exempel anges på samma sätt som i [provtagningsplanens mall](#) på den tredje fliken (*Parametrar inom egenkontrollen*).

Som en del av riskhanteringsarbetet utreds även den befintliga råvattenövervakning som utförs av andra aktörer och som kan utnyttjas som riskhanteringsåtgärd. Exempel på sådan övervakning är den kontroll som verksamhetsutövare med miljötillstånd är skyldiga att utföra inom råvattnets bildningsområde för att följa verksamhetens påverkan på vattenkvaliteten. Övervakning som utförs av andra aktörer ska beskrivas i provtagningsplanen, om den används som en riskhanteringsåtgärd. I [mallen för provtagningsplan](#) presenteras dessa uppgifter i den nedre delen av den tredje fliken. Vattentjänstverket ska också säkerställa att det får tillgång till resultaten från denna övervakning.

3. Uppgifter för dataöverföring för provtagningspunkter

Vattentjänstverket ska kontrollera om observationsplatserna (provtagningspunkterna) finns registrerade i miljöförvaltningens informationssystem och vid behov be livskraftscentralens enhet för vattentjänster om hjälp.

- Observationsplatser kan granskas i [Hertta](#), som finns i miljöförvaltningens öppna informationssystem, samt i informationssystemet för vattentjänster [VEETI](#).
- [Sykes anvisningar för användning av Hertta](#) (på finska).

Vattentjänstverket ska lämna uppgifter om läge och egenskaper för observationsplatser som saknas till livskraftscentralens enhet för vattentjänster, som registrerar de saknade observationsplatserna.

- Nödvändiga uppgifter om läget: koordinater i systemet ETRS-TM35FIN eller EUREF-FIN/WGS84.
- Uppgifter om egenskaper: minst observationsplatsens typ, namn och beteckning (helst även observationsplatsens rör- eller brunnkort).
- OBS! Uppgifterna ska lämnas på ett informationssäkert sätt, till exempel via en informationssäker e-tjänstblankett: <https://asiointipalvelu.ahp.fi/forms/3405127>.

Om vattentjänstverket upptäcker brister eller fel i uppgifterna om observationsplatserna ska verket kontakta livskraftscentralens enhet för vattentjänster.

I [provtagningsplanens mall](#) finns ett eget avsnitt för uppgifter om dataöverföring på den fjärde fliken (*Dataöverföring i egenkontrollen*). Figur 2 visar ett exempel på uppgifter för dataöverföring.

GRUNDTVATTEN Provtagningsplats	Observationsplatsens namn	Observationsplatsens Povet ID	Observations- platsens ID	Typ av obser- vationsplats	Grundvatten- områdets ID- nummer	Kommun
Namn som vatten- tjänstverket angett	Namn i Hertta	12345	K1	t.ex. brunn	12345	Korsholm

Figur 2: Exempel på uppgifter för dataöverföring

4. Överföring av resultat från laboratoriet till miljöförvaltningens informationssystem

Vattentjänstverket ska komma överens med laboratoriet om dataöverföringen och se till att resultaten från råvattenanalyserna överförs direkt till miljöförvaltningens informationssystem. Analyserna av parametrarna ska utföras av ett laboratorium som har möjlighet att överföra resultaten till systemet. Enligt lagstiftningen gäller skyldigheten att lämna in resultaten endast för den riskbaserade övervakningen av råvatten. Vattentjänstverket kan dock, om det så önskar, även överföra resultaten från annan råvattenövervakning (t.ex. egenkontrollprover av råvatten) till informationssystemet.

Mer information och anvisningar:

- [Vattenkvalitetsuppgifter för grundvatten som ska överföras elektroniskt](#) (på finska)
- [Anvisningar för producenter av vattenkvalitetsuppgifter och uppgifter om grundvattnets nivåer](#) (på finska)

5. Anmälan om exceptionella förändringar

Vattentjänstverket ska underrätta kommunens miljöskyddsmyndighet, kommunens hälsoskyddsmyndighet och livskraftscentralen om exceptionella förändringar som observeras i de parametrar som övervakas riskbaserat i råvattnet.